


Absicherung bauseits
nach DIN EN 60204-1
Überstromschutz-
organ erforderlich!

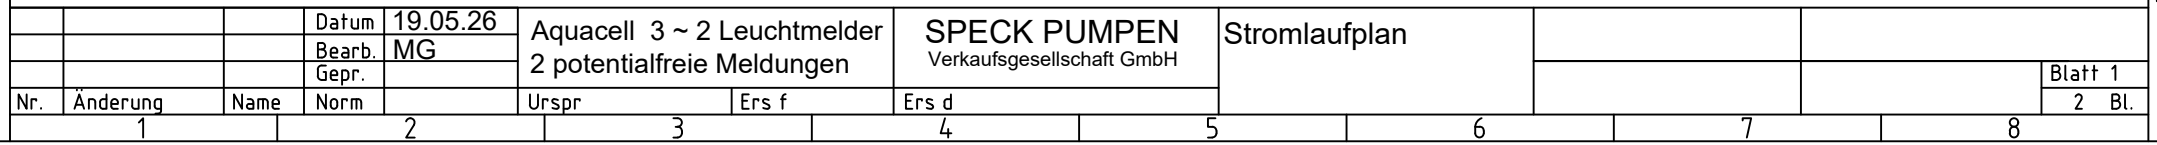

01/8/-1F1:97
L1.1
230V~ / 50Hz

L1.1
230V~ / 50Hz

1Q1 - 3RT20 -17- 1AP01
1F1 - 3RU2116-1FB0 (3,5-5,0A)

K1 - BC7933N81,230V50HZ, 5-100s
K2 - RIF 1 RPT LV 230AC / 2x21

F1 - PT4 - TG / 3,15 A
1S1 - UR1 / 6ZM / X85

1P1 - 3SU1401-1BF60 + 3SU1001. - weiss 230V~
1P2 - 3SU1401-1BF20 + 3SU1001.- rot 230V~

Gehäuse CI-K4 -160-M

N 01/8
PE 01/8

Betrieb

Überstrom

Betrieb

kein
Überstrom

-X2

-X2

or 1,0²

PE

GLT

Datum	19.05.26
Bearb.	MG
Gepr.	

Aquacell 3 ~ 2 Leuchtmelder
2 potentialfreie Meldungen

SPECK PUMPEN
Verkaufsgesellschaft GmbH

Stromlaufplan

Nr.	Änderung	Name	Norm	Urspr	Ers f	Ers d					Blatt 2
1			2	3		5	6	7	8	2	Bl.