



Absicherung bauseits
nach DIN EN 60204-1
Überstromschutz-
organ erforderlich!

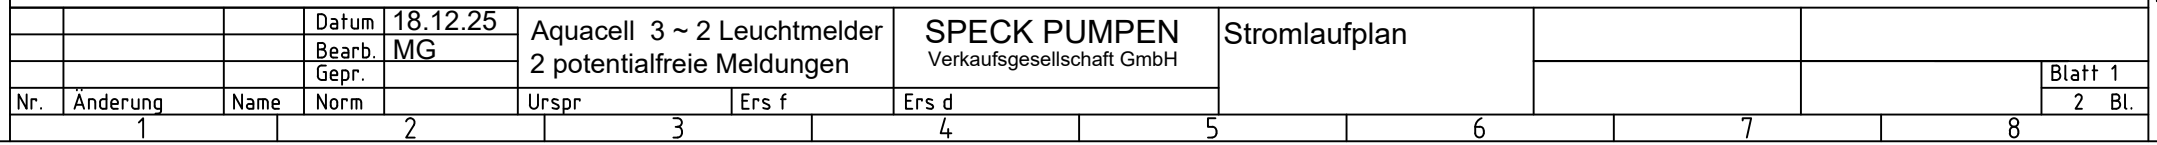

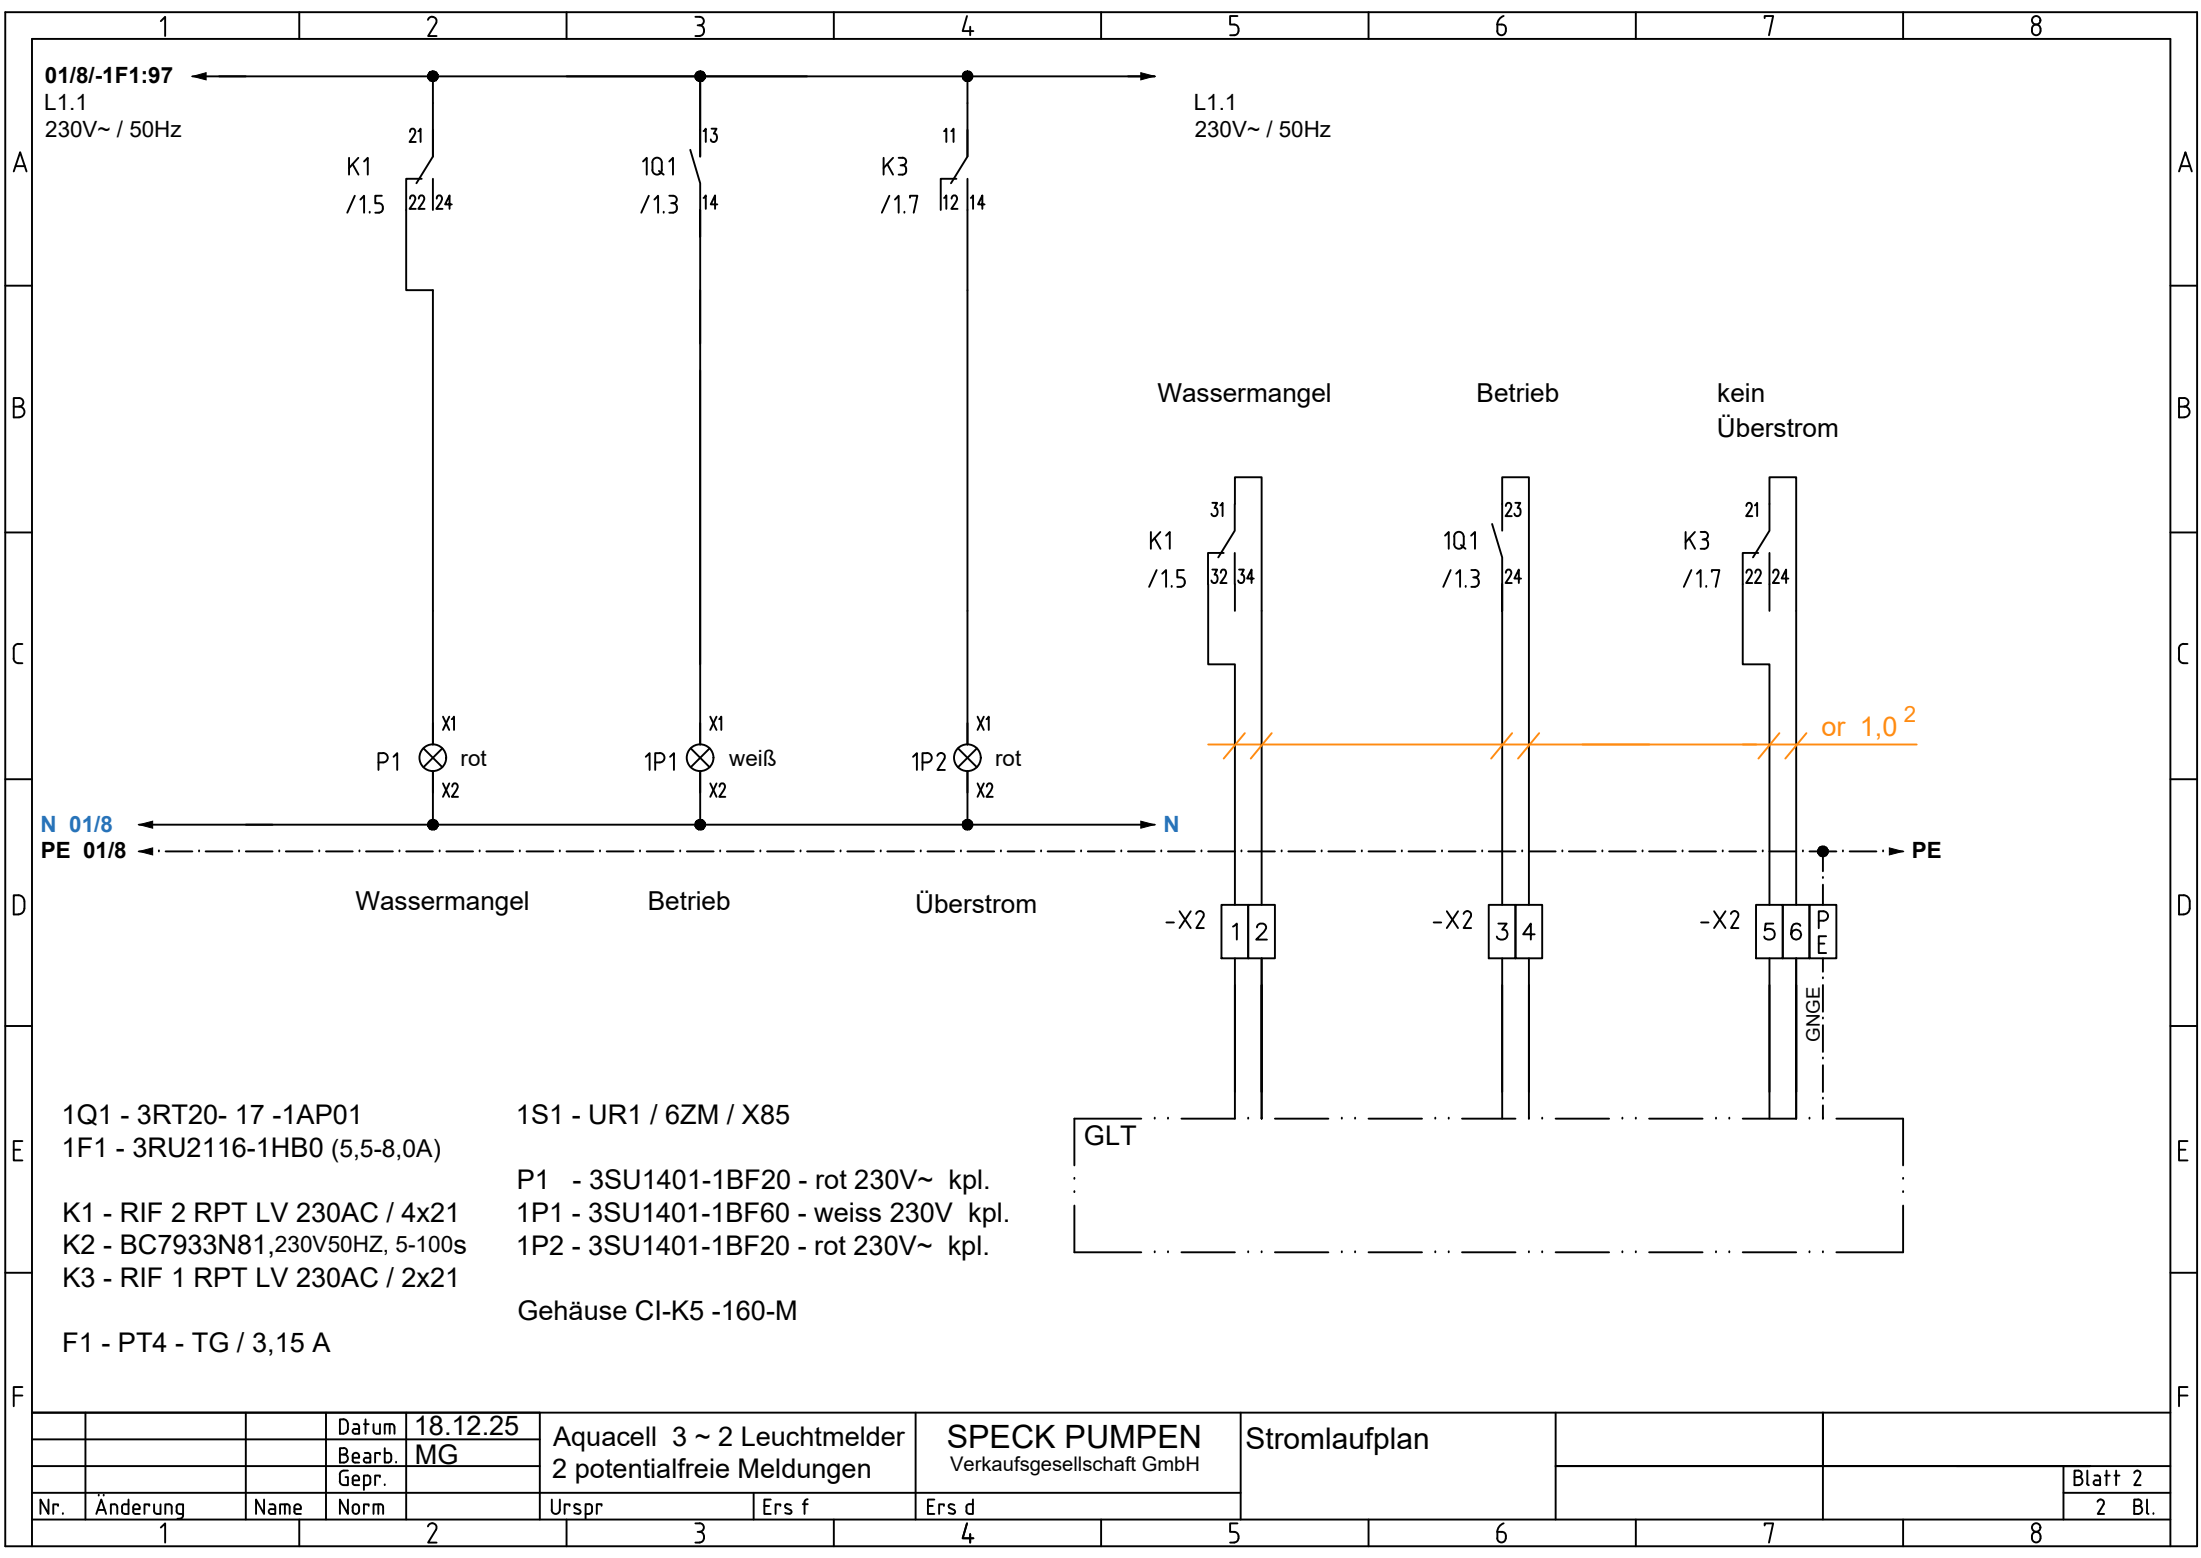

			Datum	18.12.25	Aquacell 3 ~ 2 Leuchtmelder 2 potentialfreie Meldungen		SPECK PUMPEN Verkaufsgesellschaft GmbH	Stromlaufplan			Blatt 2 2 Bl.	
			Bearb.	MG								
			Gepr.									
Nr.	Änderung	Name	Norm		Urspr	Ers f	Ers d					
1			2		3		4	5	6		7	8